


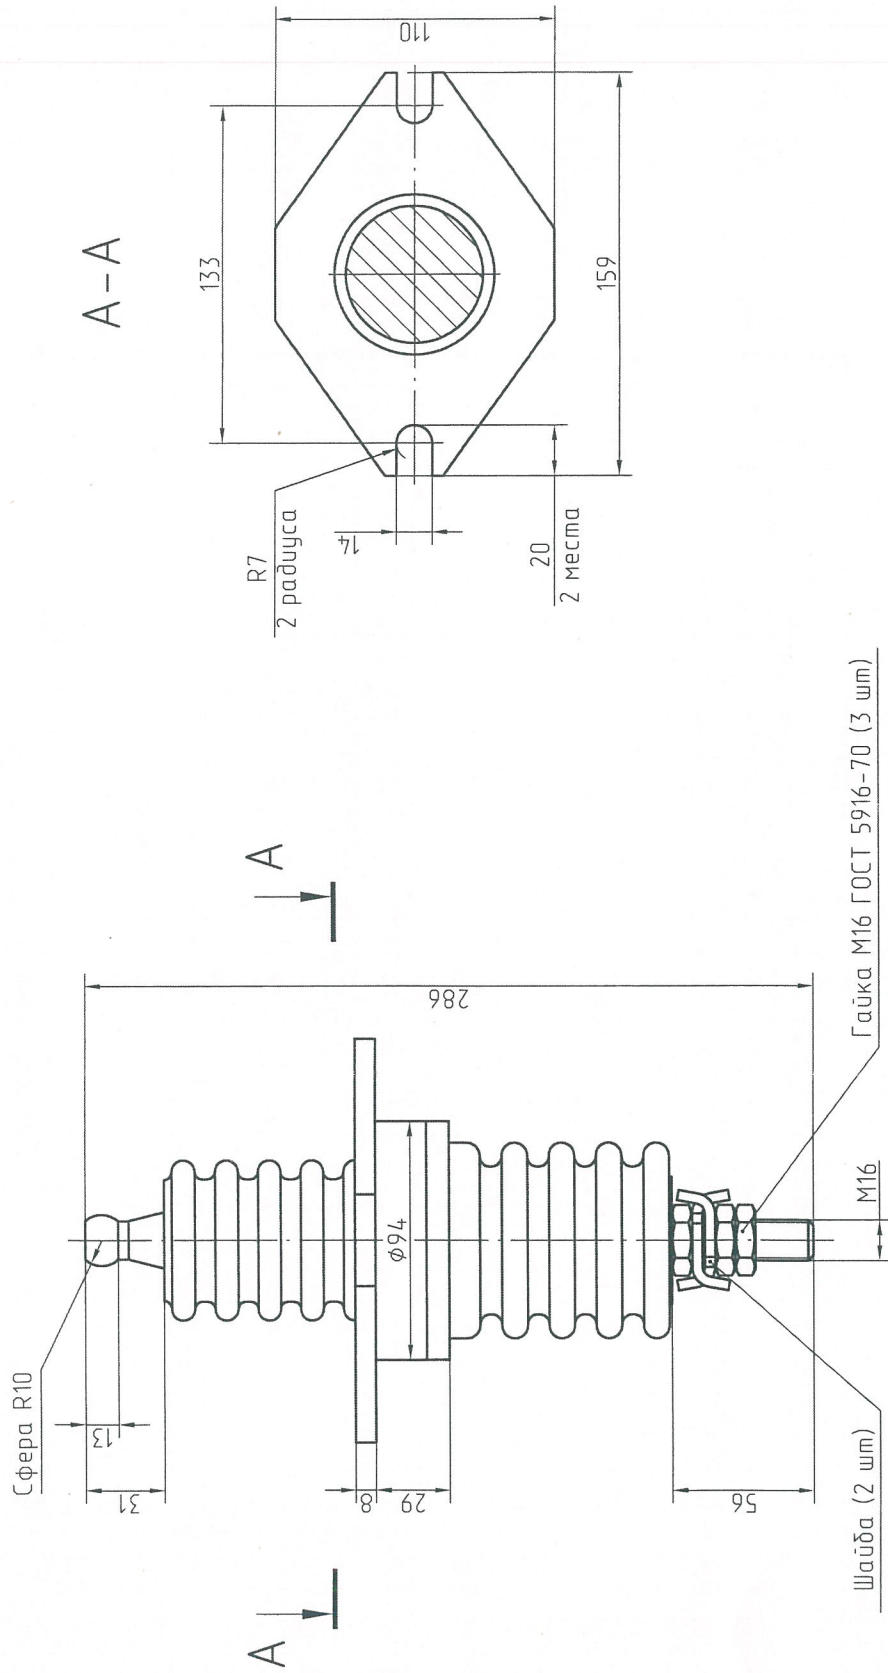

Технические требования к изолятору проходному:

1. Номинальное напряжение: 10кВ.
2. Наибольшее допустимое напряжение: 12кВ.
3. Номинальный ток изолятора: не менее 400А.
4. Значения механической разрушающей силы, определяемой минимальным разрушающим усилием на изгиб: не менее 4кН. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69: УХЛ2.
5. Габаритные размеры, узлы крепления изолятора, узлы крепления токоведущих частей – в соответствии с указанными данными.
6. В качестве аналога рассмотрен изолятор проходной типа ИПР-10-1 УХЛ2 (установлен заводом изготовителем КРЧВ).
7. Назначение: установка в комплектном распределительном устройстве серии КРЧВ (исполнение РВ).
8. Наличие разрешительных документов на право использования в комплектном распределительном устройстве серии КРЧВ.
9. Изолятор должен соответствовать действующим ТНПА. За аналог принят керамический изолятор (ИПР-10-1 УХЛ2).
10. Методика испытаний в соответствии с ГОСТ 26093-84.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							29.38.00.Л01	Лист
										3
047223			Изм.	Колич.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		